

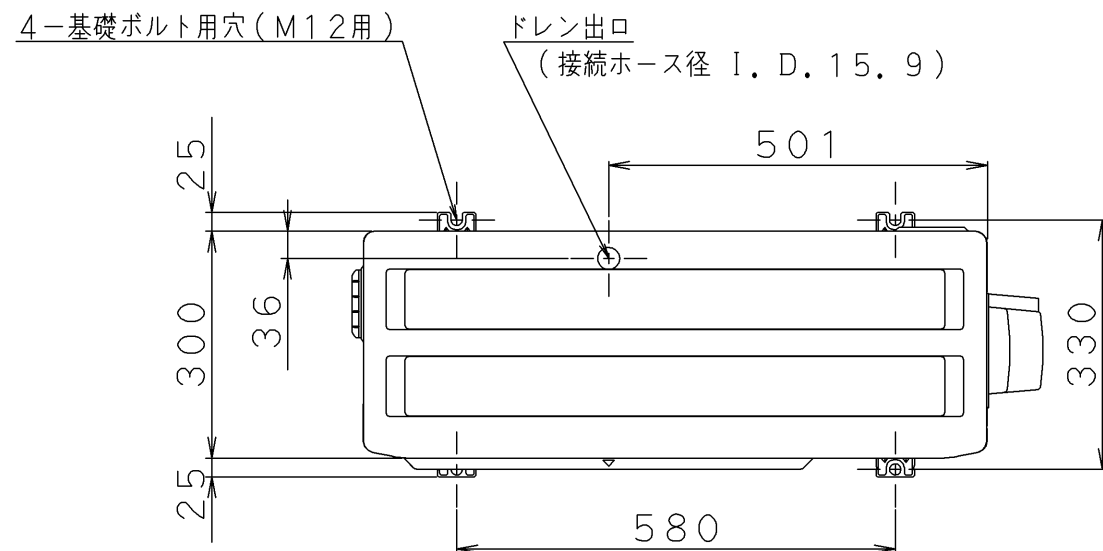



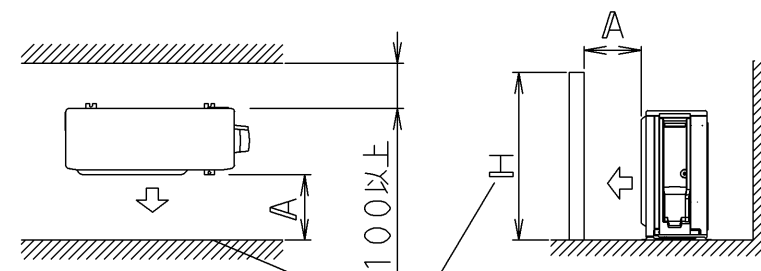


据付所要スペース

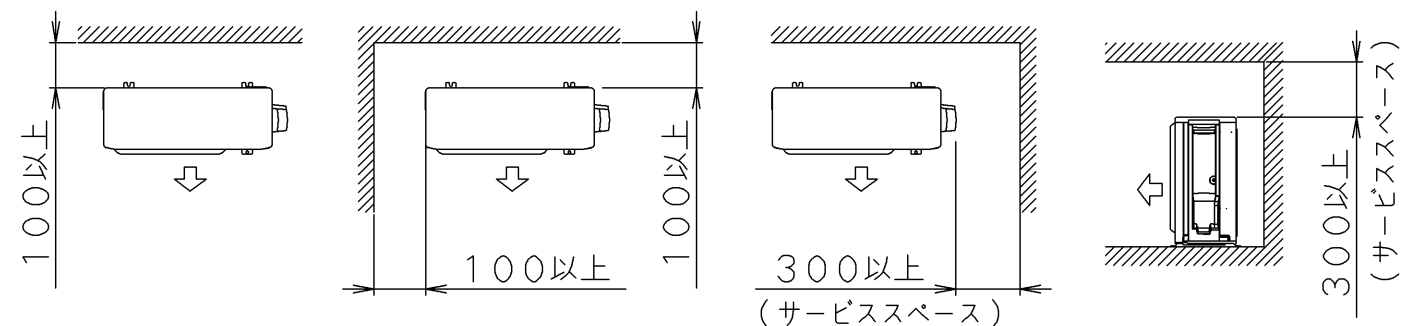

吹出側壁面高さ
閉鎖弁カバー取外し時

	A
Hが 1200以下	350以上
Hが 1200を超えるもの	600以上

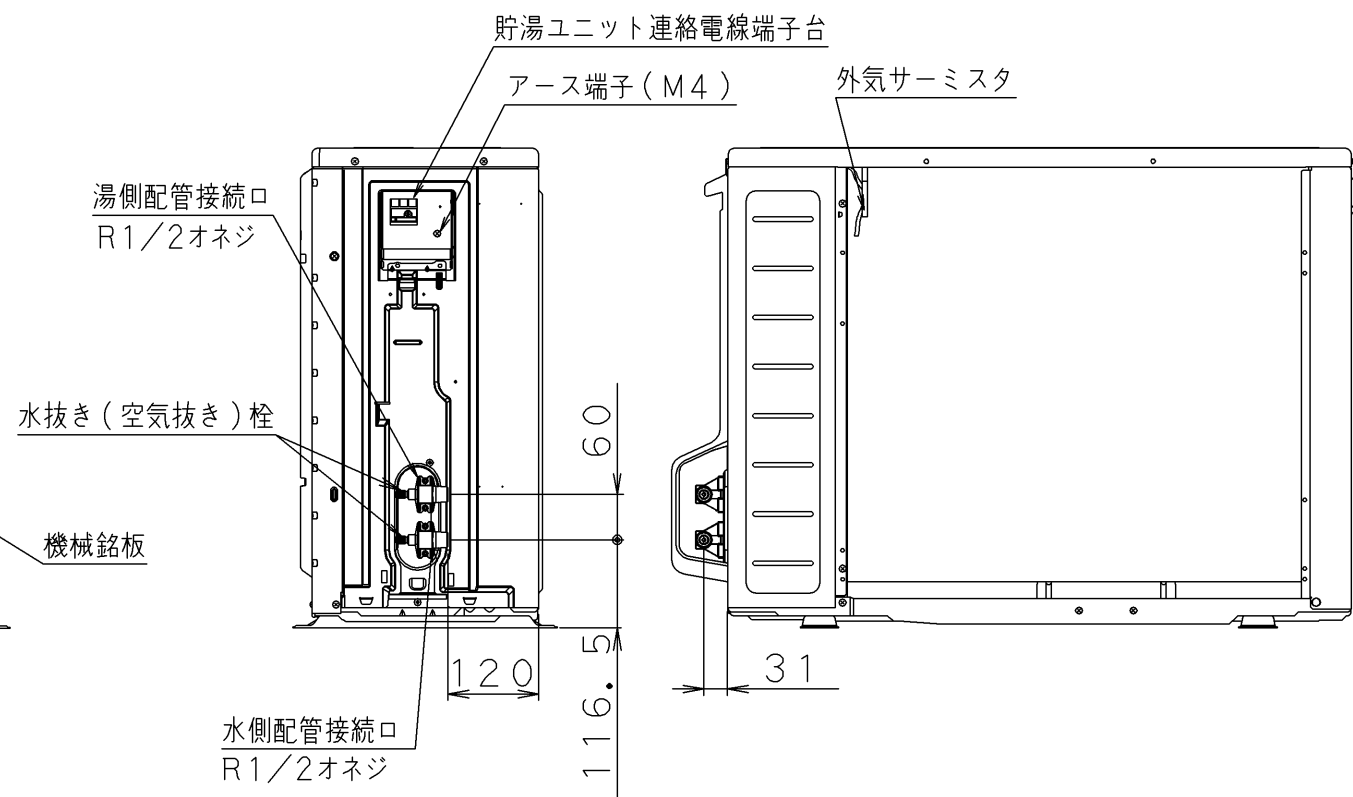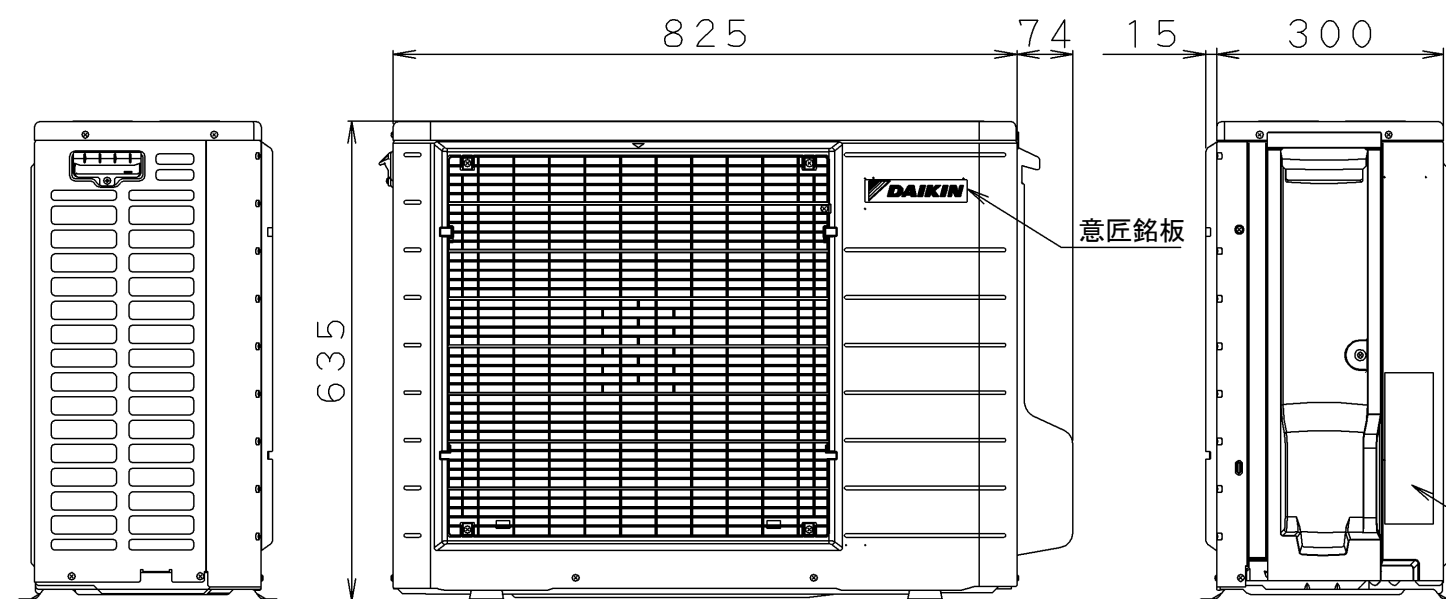

△

△

尺 度
SCALE

YR MO DA

発行日
DATE

受注番号
ORDER NO.

製作数
QUANT.

ダイキン工業株式会社
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.



単位
UNIT

mm

名称
NAME

元図番
ORG DWG. NO


OUTSIDE DRAWING

3D145166


図番
DWG. NO

3D145166-RQW45ZV



RQW45ZV
外形図

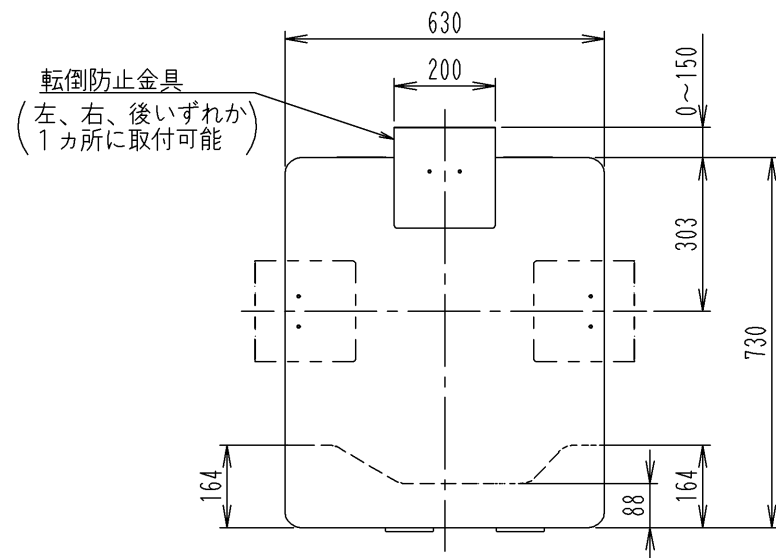


●据付所要スペース

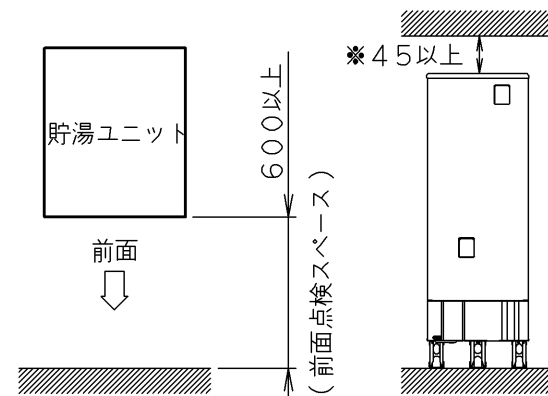

- 注1) 貯湯ユニット上部スペース(※部)は45mm以上(推奨200mm)確保してください。
- 注2) 据付所要スペース以外に本体の搬入・搬出・据付作業ができるスペース及び通路を確保してください。

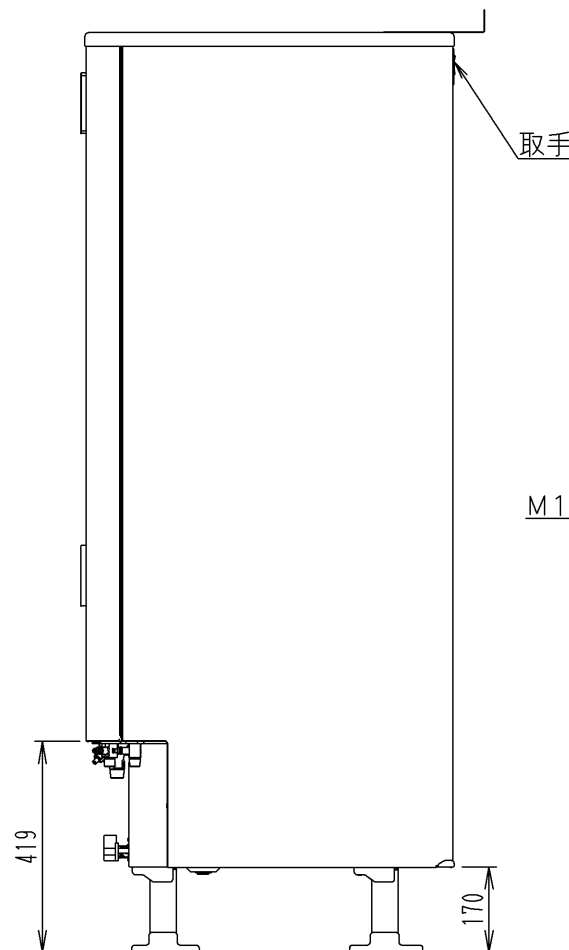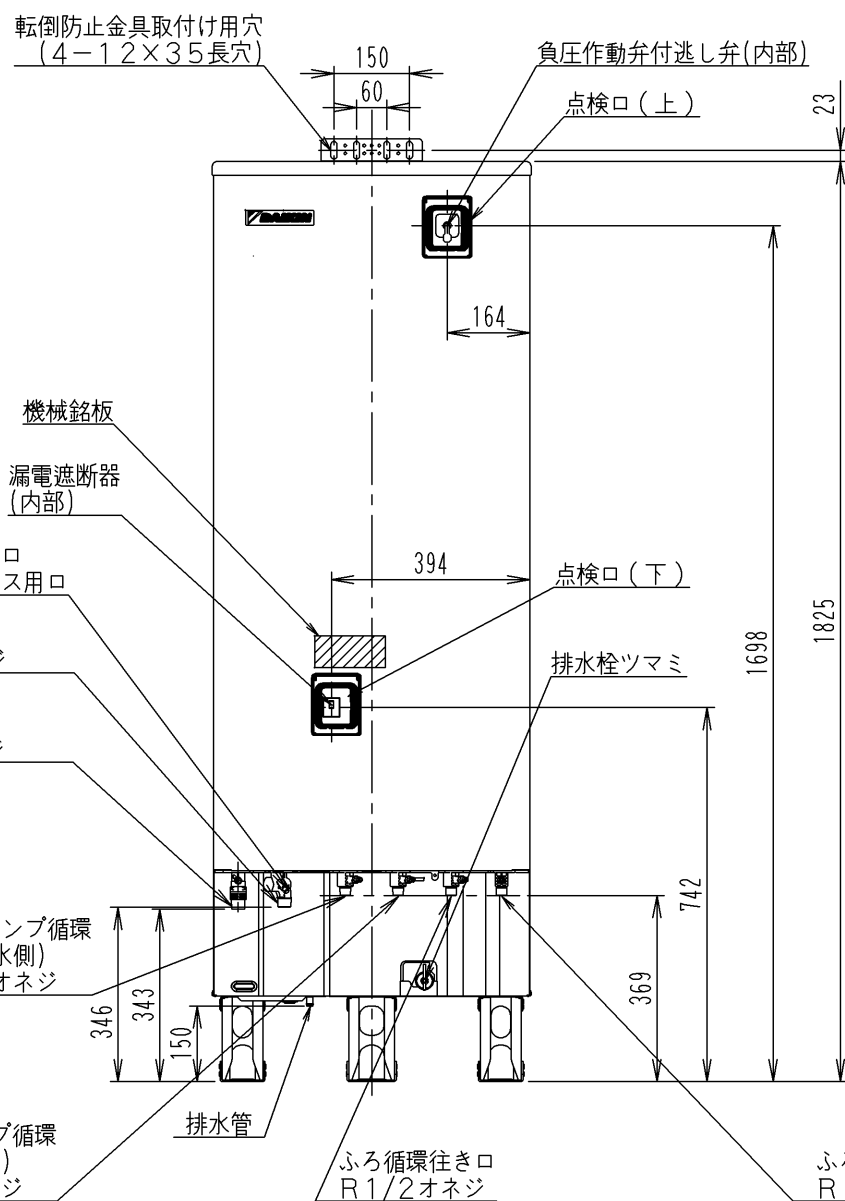

●アンカーボルトおよび配管位置図
(上から見た図)

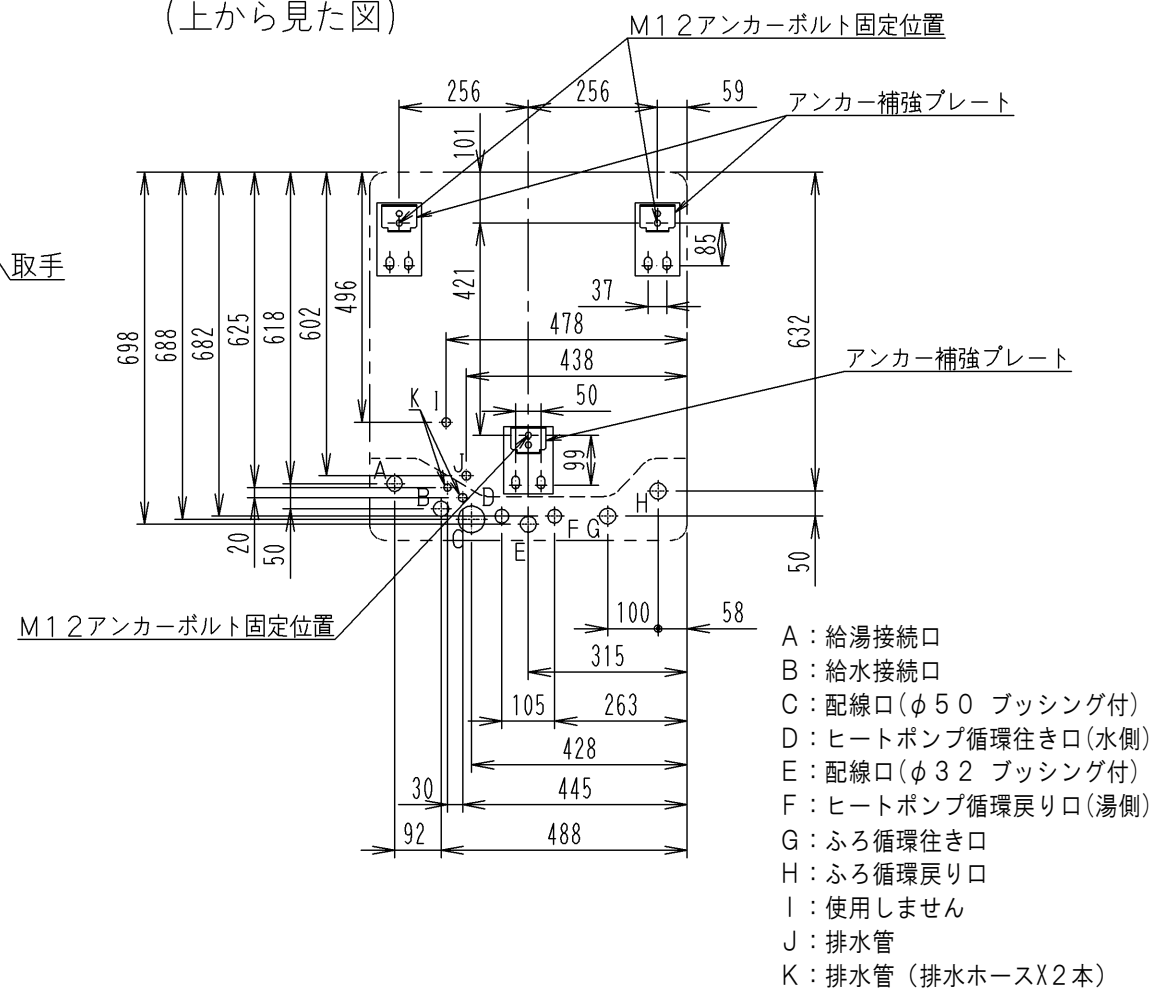

《注》転倒防止金具、台所リモコン、浴室リモコン、リモコンコードは別売品です。



尺 度 SCALE	1/10
発行日 DATE	YR MO DA
受注番号 ORDER NO.	
製作数 QUANT.	

ダイキン工業株式会社
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.



単位
UNIT

mm

名称
NAME

OUTSIDE DRAWING

外形図(370Lフルオート機)

元図番
ORG DWG. NO

3D145205

A

図番
DWG. NO

3D145205A-TUN37ZFV

TUN37ZFV