


Figure 10 is a technical drawing of a drainage unit, showing dimensions and components. The drawing includes the following dimensions and labels:

- Overall width: 384
- Distance from left edge to center of top-left hole: 61
- Distance from center of top-left hole to center of top-right hole: 44
- Distance from center of top-right hole to right edge: 60
- Overall height: 42
- Distance from top edge to center of bottom-left hole: 317
- Distance from center of bottom-left hole to center of bottom-right hole: 263
- Distance from center of bottom-right hole to right edge: 310
- Distance from bottom edge to center of bottom-right hole: 281
- Distance from left edge to center of bottom-left hole: 129
- Distance from center of bottom-left hole to center of bottom-right hole: 90
- Label: 底面開口部 (Bottom opening part)
- Label: 排水位置 $\phi 40$ (Drainage position $\phi 40$)
- Label: 水本管 (Main water pipe)





タンクユニット固定方法	固定場所	アンカーボルト仕様	アンカーボルト本数	転倒防止金具
上部固定の場合 〔簡易設置台施工の場合〕	1 階または地階 上層階(※1)	不要	—	必要
底部固定の場合 〔現場打ち基礎(べた基礎) の場合〕	1 階または地階	M10ネジ 埋め込み深さ40mm以上 引張耐力3.6kN以上	4本	不要
	上層階(※1)	M12ネジ 埋め込み深さ50mm以上 引張耐力5.8kN以上	4本	不要


注) メンテナンススペース、壁からの離隔距離等については、設置工事説明書を参照してください。

名称	設置参考図(ハイブリッド給湯・暖房システム)				
型式	RHBD-R245AW2-1(S)/RU245AW2-1, RTUP-R700/R701シリーズ, RHP-R225-P (HP電源屋外コンセント対応モデル 熱源機・タンク隣接設置タイプ)				
作成	2024.06	尺度	1:10	サイズ	A3
リンナイ株式会社					

(単位：mm)

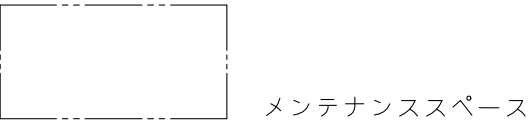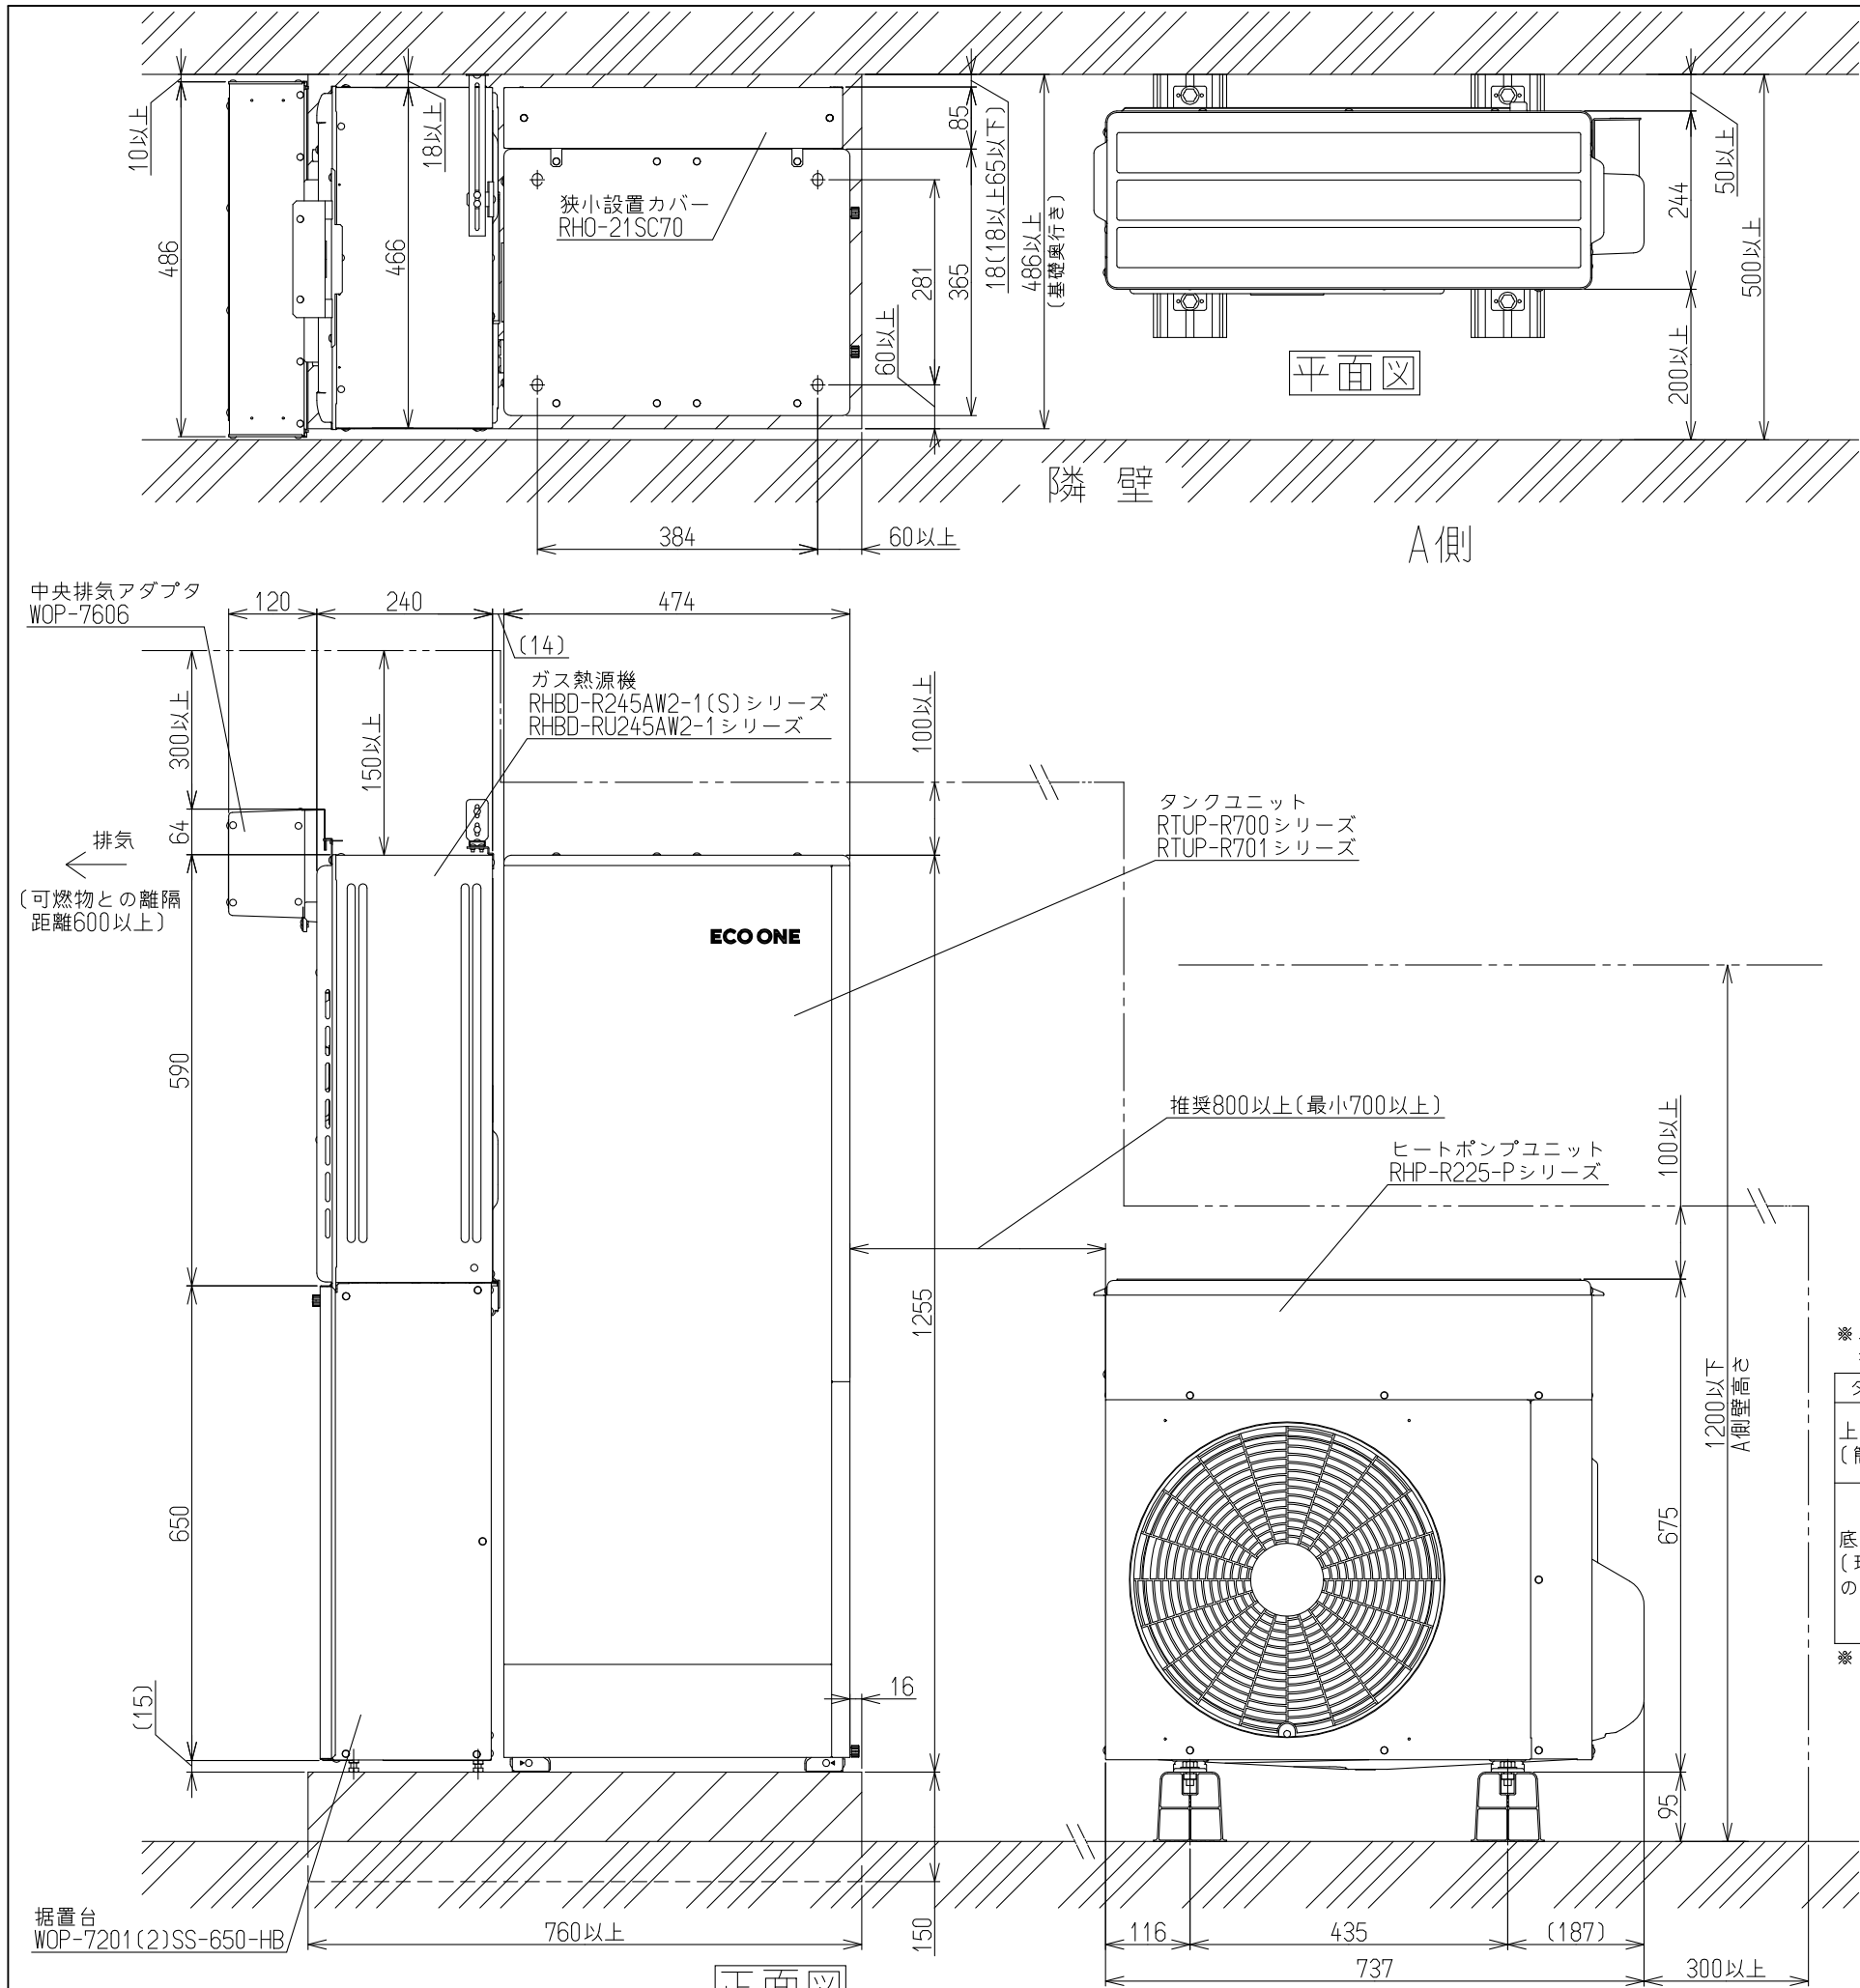

アンカーボルトの固定位置

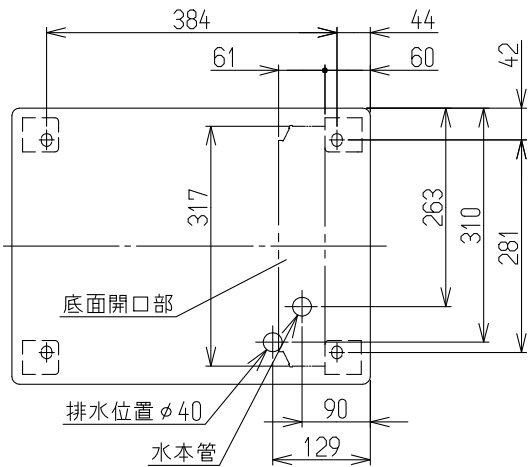

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

タンクユニット固定方法	固定場所	アンカーボルト仕様	アンカーボルト本数	転倒防止金具
上部固定の場合 (簡易設置台施工の場合)	1階または地階 上層階(※1)	不要	—	必要
底部固定の場合 (現場打ち基礎(べた基礎) の場合)	1階または地階	M10ネジ 埋め込み深さ40mm以上 引張耐力3.6kN以上	4本	不要
	上層階(※1)	M12ネジ 埋め込み深さ50mm以上 引張耐力5.8kN以上	4本	不要

※1 地階・1階を除いた階

注) メンテナンススペース、壁からの離隔距離等については、設置工事説明書を参照してください。

名称	設置参考図(ハイブリッド給湯・暖房システム)			
型式	RHBD-R245AW2-1(S)/RU245AW2-1, RTUP-R700/R701シリーズ, RHP-R225-P (HP電源屋外コンセント対応モデル 熱源機・タンク狭小設置タイプ)			
作成	2024.06	尺度	1:10	サイズ A3
リンナイ株式会社				